



LEGENDA MÍSTNOSTI		
číslo	název	výměra(m²)
podkroví		
byť č. 4		
24	Předstíh se schodištěm	7,29
25	Kuchyň	21,64
26	Komora	7,62
27	WC	1,53
28	Koupelna	5,86
29	Domácí sklad	4,16
30	Obývací pokoj	53,38
31	Ložnice	26,62
32	Technická místnost	10,44

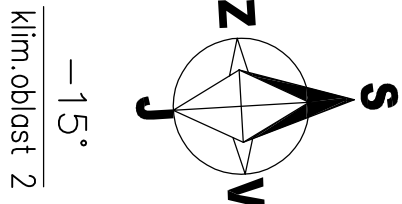

- LEGENDA:**
- TČ–e** Venkovní jednotka tepelného čerpadla NIBE SPLIT, AMS 10–6
 - TČ–i** Vnitřní jednotka tepelného čerpadla NIBE SPLIT, HK2005–6 s regulací SMO 20
 - AN** Akumulační nádrž NAD 500l (TU 6/4”), DZ Drožice
 - PS** Připojovací sada pro připojení těles KORALINE LK (ventil Dorfass UK, šroubení, TR hlavice)
 - HMTS** Připojovací armatura otopných těles HM, Korádo, robové provedení, DN 15

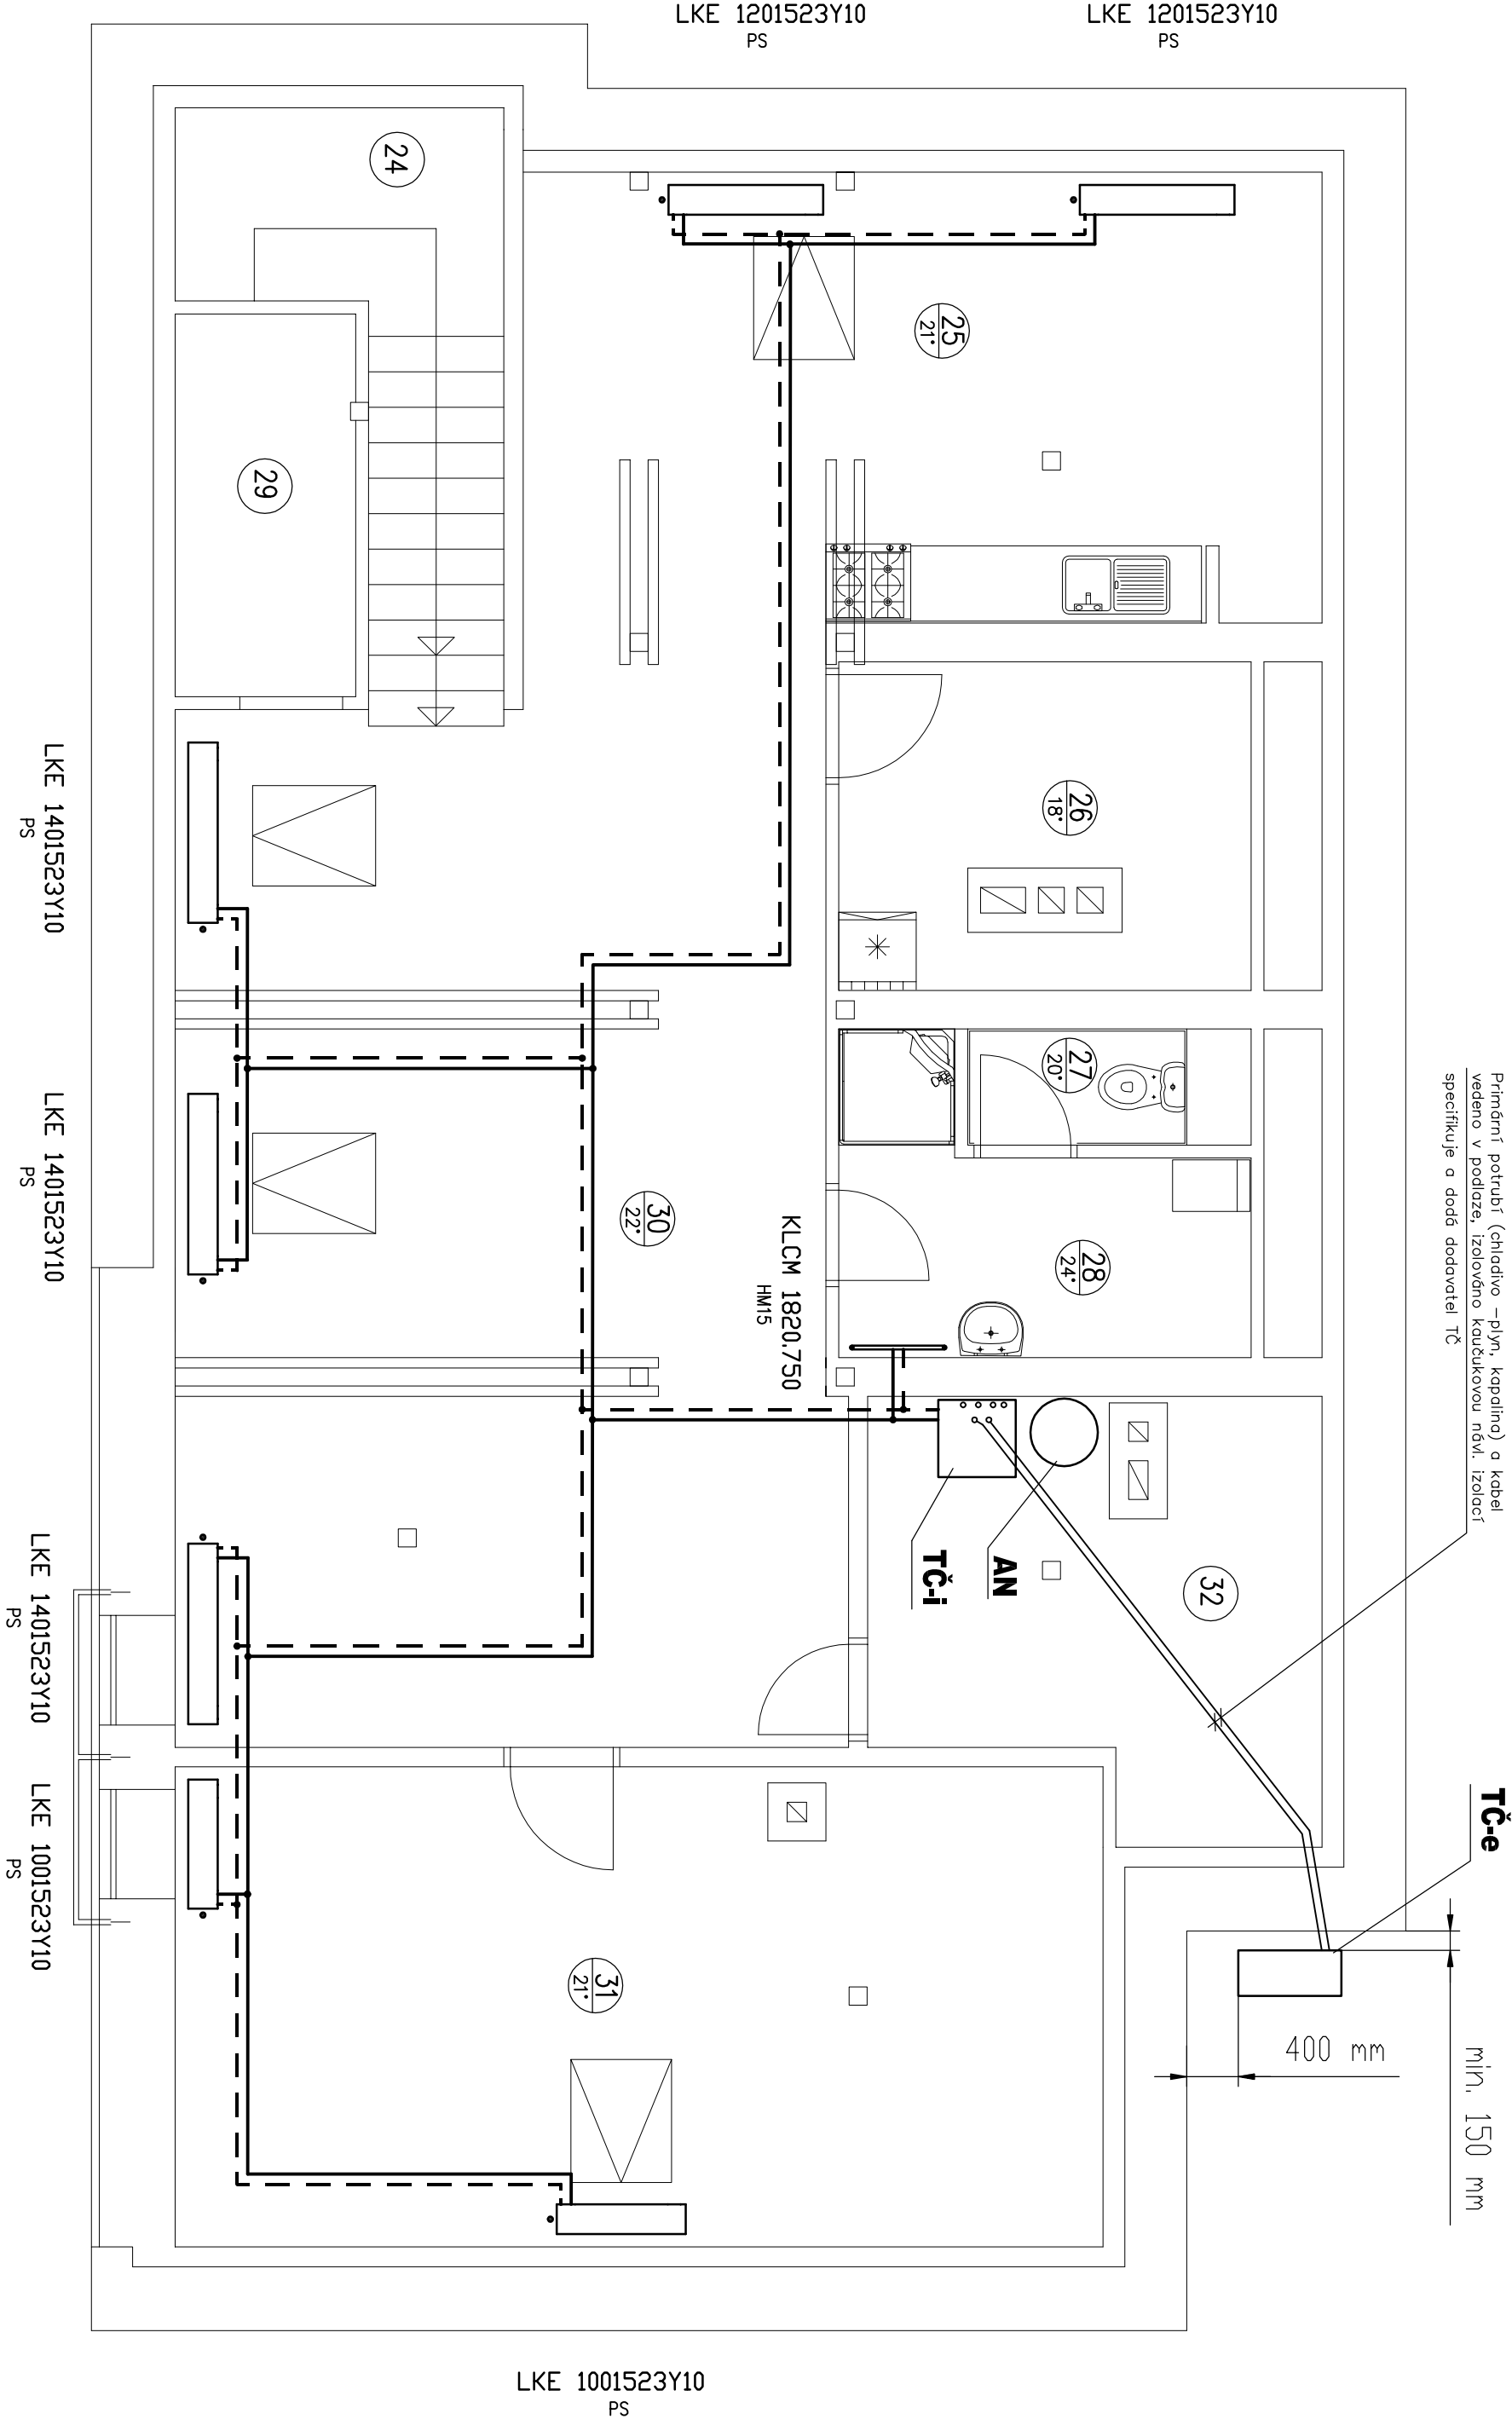

Otopná tělesa Korádo a.s., Česká Třebová – otopné lavice KORALINE LK, v koupelně trubkové těleso KLCM.

Rozvodné potrubí měděné, vedeno v podlaže, izolováno náplekovou izolací tl. 20 mm.

Na dlouhých úsecích řešit dilataci potrubí i (kompenzátory U, L).

V případě anhidritového potěru nutno dokonale zabránit styku potěru s měděným potrubím a veškerými kovovými fitinkami i

Venkovní jednotka TČ bude ukotvena na konzolách (přísl. Nibe), které budou zavěšeny na fasádě. Kondenzát z TČ je třeba odvodnit do dešťové kanalizace (potrubí vytvořit topným kabelem–přísl. Nibe).

Chladivové potrubí bude použito měděné měkké (v roli), musí být schválené pro chladivo R410A, zajišťováno bude chladivářskou izolací s uzavřenými póry, odolnou proti difúzi, tl. 13 mm.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Ondřej Snopek projekce vytápění průkazky ENB
Ing. Vladislav Stárek		Ing. Ondřej Snopek	Ing. Ondřej Snopek	
INVESTOR				Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Ralské 35,
MÍSTO				507 81 Lázně Bělohrad
AKCE		Brtev č.p. 78, st. p. č. 90	KRAJ	Královéhradecký
ČÁST		Stavební úprava – Brtev č. p. 78, st. p. č. 90		
OBSAH		PŮDORYS 3.NP		
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
		1:50	UT–3	