


SCHÉMA ZAPOJENÍ TČ:

(BYT č.4 – 3.NP)

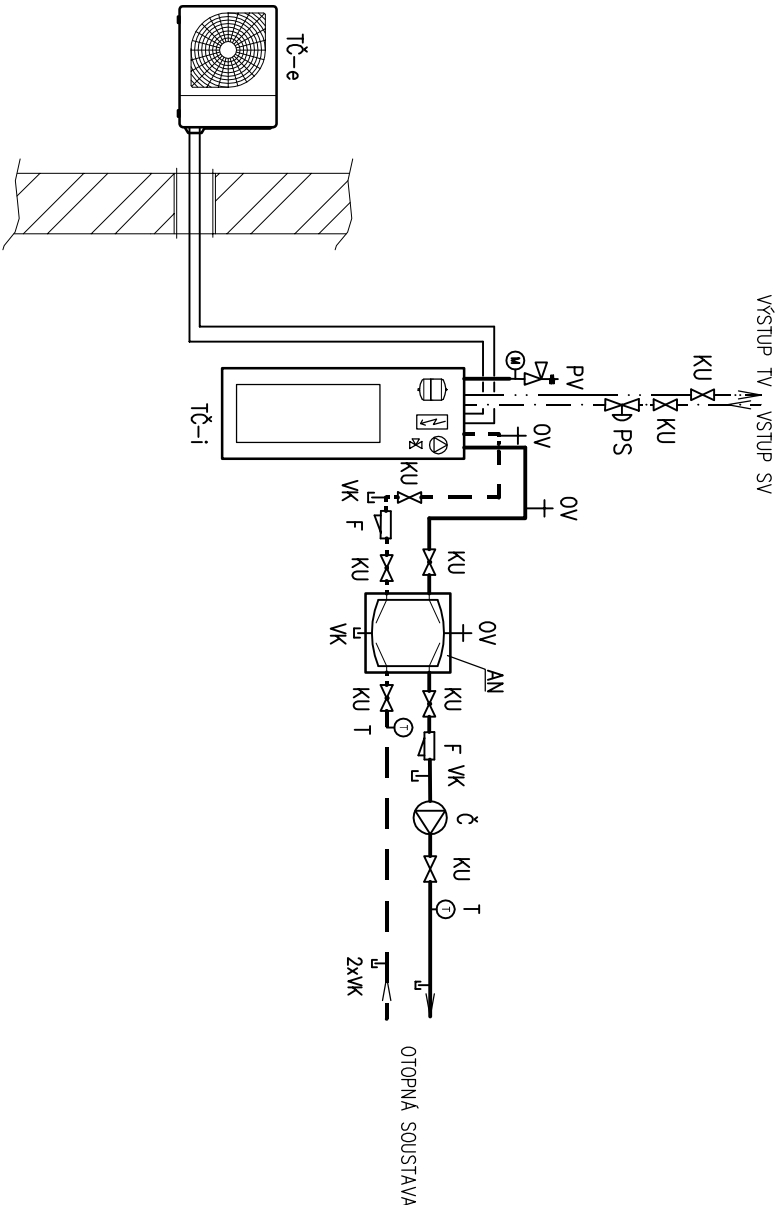


LEGENDA:

- TČ-e Venkovní jednotka tepelného čerpadla NIBE SPLIT, AMS 10-6
- TČ-i Vnitřní jednotka tepelného čerpadla NIBE SPLIT, HK200S-6 s regulací SMO 20
- AN Akumulační nádrž NAD 50v1 (TJ 6/4"), DZ Dražice
- KU Kulový uzávěr
- F Filtř
- Č Čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-40
- PV Pojistný ventil a manometr (součást dodávky TČ)
- OV Automatický odvzdušňovací ventil
- VK Vypouštěcí kohout DN 15
- T Teploměr
- PS Pojistná souprava na vodu DN 20, 6 bar

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTROKOTLE:

(BYTY č.1 – 1.NP, č.2 a č.3 – 2.NP)

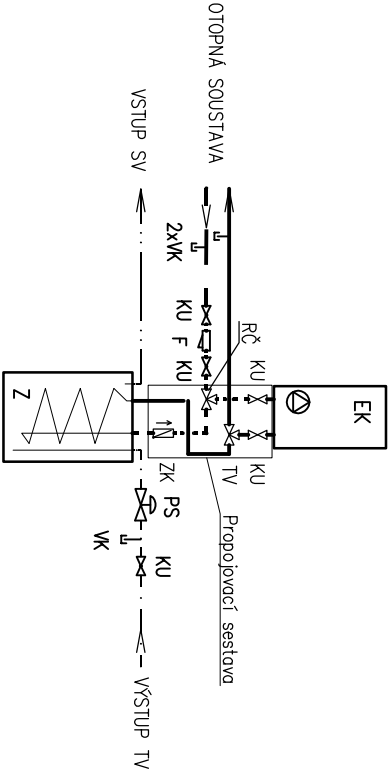

LEGENDA:

- EK Elektrokotl Protherm RAY 9 K
- Z Zsobník Protherm B 60 Z (vedle kotle) nebo FE 120 BM (pod kotlem)
- KU Kulový uzávěr DN20
- F Filtř DN20
- TV Trojcestný přepínací ventil (součást propojovací sady)
- RČ Rozdělovací člen (součást propojovací sady)
- ZK Zpětná klapka (součást propojovací sady)
- VK Vypouštěcí kohout DN 15
- PS Pojistná souprava na vodu DN 20, 6 bar

SV Studená (pitná) voda

TV Teplá voda

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Ondřej Snopek projektece vytápění přikazky ENB Blaža 78, Jičín 506 01 tel. 603296897, IČ: 72909498	
Ing. Vladislav Stárek		Ing. Ondřej Snopek	Ing. Ondřej Snopek		
INVESTOR		Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad			
MÍSTO	Brtev č.p. 78, st. p. č. 90	KRAJ	Královéhradecký		
AKCE	Stavební úprava – Brtev č. p. 78, st. p. č. 90			FORMÁT	4 A4
ČÁST	D1.4 VYTÁPĚNÍ			DATUM	11/2018
				STUPĚŇ	projekt pro stavební povolení
				Č. ZAKÁZKY	18/43
OBSAH	SCHEMATA ZAPOJENÍ			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU UT-4