

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Obsah:

Schéma rozváděče 1–pólové RE

Akce:

Stavební úprava ? stavba Brtev č. p. 78, st. p. č. 90

507 81 Lázně Bělohrad


Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

TLAČÍTKO TOTAL STOP

BUDE ZAPOJENO DLE PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK DISTRIBUTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypíracovní: Ing. Iva Kábrtová								ZNAK FIRMY		Investor: Město Lázně Bělohrad, Náměstí		Zak. číslo:		18_42		A.K.:		Listů: 3	
Kontroloval:												Změna/Datum:		35, 507 81		V.č. záznamu:		Přelohrad	
Datum : 10.12.2018												Měřitko:		N		D.1.4.9.8		List: 1	

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

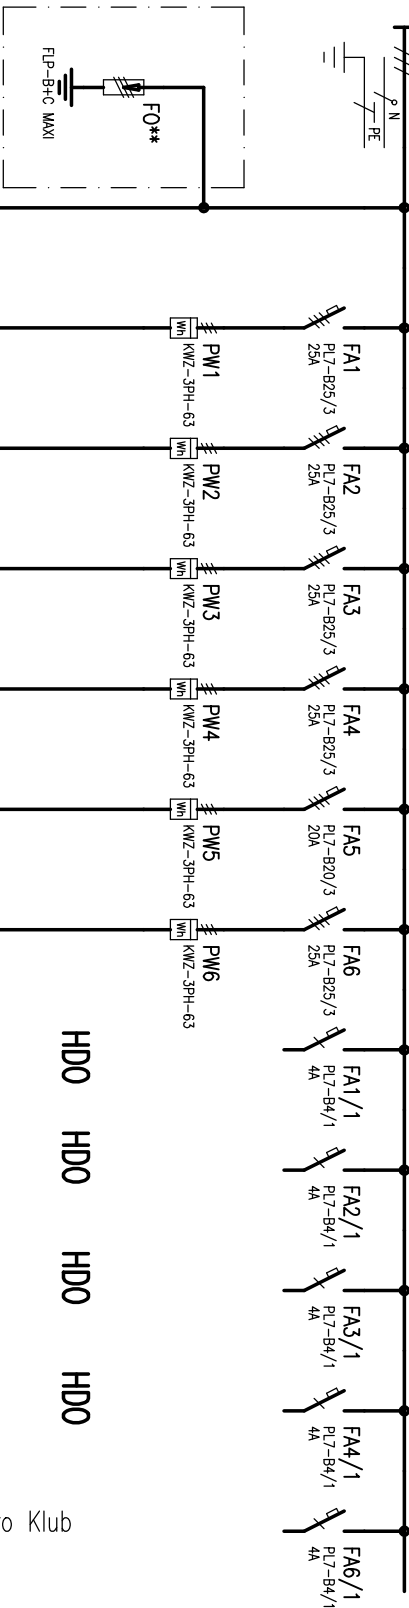

HDO HDO HDO HDO

rez.HDO pro Klub

v samostatné skříní zaplombováno mezi SR a RE na fasádě

TLAČÍTKO TOTAL STOP
BUDE ZAPOJENO DLE PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK DISTRIBUTORA
viz příloha TZ

WL SR302 AMC-L 3x20+7/0	WL RB1 CMC-L 5x6	WL RB2 CMC-L 5x6	WL RB3 CMC-L 5x6	WL RB4 CMC-L 5x6	WL R5 CMC-L 5x6	WL RK CMC-L 5x6	WS HD01.13/1 CMC-Q 3x1,5	WS HD02.13/1 CMC-Q 3x1,5	WL HD03.13/1 CMC-Q 3x1,5	WS HD04.18/1 CMC-Q 3x1,5
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

přípojové skřín R byt:1 R byt:2 R byt:3 R byt:4 R společného R klub ovl.HDO ovl.HDO ovl.HDO ovl.HDO

Vypracoval: Ing.Iva Kábrtová	AKCE: Stavební úprava ? stavba Brvev č. p. 78, st. p.ŽN90K	Investor: Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raisa 507 81 Lázně Bělohrad	Číslo účtu: 10.12.2018
Kontroloval:		Obsah: Schéma rozváděče 1-pólové	Číslo účtu: 10.12.2018
Datum : 10.12.2018		Změna/Datum: N	Číslo účtu: 10.12.2018
		Verze: D.1.4.g.8	Číslo účtu: 10.12.2018
		Lišta: 3	Číslo účtu: 10.12.2018
		Lišta: 2	Číslo účtu: 10.12.2018

Rozváděcí:
Položka:
Stupeň krytí:
Požární klasifikace:
Dveře:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:
Fasáda:
Vnitřní členění:
Konstrukce:

xEnergy Basic (Profi Plus)
 POD omtlou (3-dílný systém)
 IP54
 Zdobná
 Plechové plně s 1–bodovým otočným zámkem, dvoukřídlé
 1035 x 1560 x 247 (Šírka x Výška x Hloubka)
 920 x 1450 (Šírka x Výška)
 1010 x 1535 x 240 (Šírka x Výška x Hloubka)
 Zdobný
 Jeden rám šifry 920mm.
 Uchytení DIN lišt a montážních plechtů na bočnice BPZ-MSW.
 Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektromechanických von) 9 (modulu 414).

BPZ-AH-1000/400-4 + 4x 28K
 N: 350
 BPZ-AH-1000/400-4 + 4x 28K
 N: 350
 BPZ-AH-1000/400-4 + 4x 28K
 N: 350

BPZ-AH-1000
 N: 25, NE 32

Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	P0D omítkou (3-dílný systém)
Stupen krytí:	IP34
Požární klasifikace:	Zádná
Dveře:	Plechové, plně s 1-bodovým otočným zámkem, dvoukřídlé
Vnější rozměry:	1035 x 1560 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	920 x 1450 (Šířka x Výška)
Výkonek:	1010 x 1535 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Železný
Vnitřní členění:	Jeden řám, šířky 920mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Mox. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrův van) 9 (modulu 414).

Wpracovci:	Ing. Iva Kábrtová	AKCE:	Stavební úprava ? stavba Brtev č. p. 78, 507 81 Lázně Bělohrad	st. p. 21.90K	Investor:	Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Ralské 42	AK.:	Ušit: 3
Kontrola:			Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace	FIRMY	Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum :	10.12.2018			Schéma rozváděče 1-pólové	Řešitel:	N	D.1.4.9.8	3